

Complex 567

De Wilskracht 92 t/m 154 in Wervershoof


1. Roosters opnieuw ingeregeld en afgesteld op 5mm om hinderlijke inblaaslucht te voorkomen.
2. Uitleg gegeven over de werking van het wtw systeem en de instelmogelijkheden van de standenschakelaar.
3. Bij een zevental woningen stond de inblaas uit waardoor er geen verse lucht werd aangezogen.
4. Bij 2 installaties is het toerental aangepast om de juiste capaciteit te halen.
5. De installatie en de kanalen waren nog schoon.

Conclusie:

De installatie heeft alleen voldoende capaciteit als deze in stand 3 staat. Praktisch gezien zal dit weinig worden gedaan vanwege het geluid. De bewoners hebben wel gewoon de mogelijkheid om via een raam extra te ventileren als dat nodig is. De eis die gesteld wordt aan de benodigde luchtverversing is gebaseerd op het aantal m² verblijfsruimte in de woning en niet op het aantal personen wat in de woning leeft. Je kan je afvragen of een 1-2 persoons huishouden wel zoveel moet verversen. De balans luchtafvoer – luchttoevoer is niet geheel in evenwicht maar dit heeft geen nadelige consequenties en wordt grotendeels ook gecompenseerd door de afzuigkap welke niet in de meting is meegenomen.

	wk1	wk2	wk3	slk1	slk2	Totaal	kk1	bdk	wc	berging	Totaal	wk1	wk2	wk3	slk1	slk2	Totaal	kk1	bdk	wc	berging	Totaal
557																						
92	29.1	25.6	26.5	26	13.4	120.6	18.5	43	10.3	12.3	84.1	43.4	36.8	40.1	37.8	18	176.1	26.1	77.2	16.6	19.3	139.2
100	34.6	27.3	19.1	20.6	15.3	116.9	12.8	32.6	16.1	18.9	80.4	57.6	43.3	27.2	30.8	22.9	181.8	17.3	56.8	25.9	32.7	132.7
110	24.2	24.5	26.3	25	16.9	116.9	13.5	39.9	14	15.1	82.5	33.7	32.7	35.9	37.1	13.4	198.8	17.8	64.5	20.8	22.9	126
118	22.8	26.7	30.7	32	26.8	139	11.8	36.7	11.8	13.6	73.9	31.5	36.9	43.5	44.2	37.1	193.2	13.7	69.7	22.8	24.2	136.4
	28	26	26	26	18	123	14	38	13	15	80	42	37	37	37	24	177	20	67	22	25	134
94	28	23.8	33.9	22.3	24.8	132.8	14.2	33.7	16.2	10.5	74.6	40	34.9	50.9	34.9	31.4	192.1	22.4	72.5	26.3	20.3	141.5
98	30.6	20.1	28.8	18	19.5	117	13.2	26.2	6.6	12.3	58.3	50.9	30.1	48.4	29.1	31.4	189.9	24.4	51.2	16.7	17	109.3
112	27.1	31.8	26.4	22.6	19.8	127.7	14.6	28.4	8.9	9.1	61	41.4	50.2	41.7	34.4	30.8	198.5	24.7	48.7	17.4	19.4	110.2
116	24	24	27	26.1	26.1	129.2	13.6	37.5	14.8	13.1	79	34	31.9	37.9	37.3	35.2	176.3	22.6	59.5	29.3	19.2	130.6
124	16.5	18.5	25.8	24.2	22.8	107.8	20.9	27.1	16	24.1	88.1	21.4	27.2	37.3	36.1	31.1	153.1	36.8	54.8	28.6	28.9	149.1
128	25.6	24.9	27.7	29.1	24.7	132	25.6	42.7	23.6	17.9	109.8	40	35.7	43.7	43.7	33.4	204.5	41.6	71.2	41.8	21	175.6
	25	24	28	24	23	124	17	33	14	15	78	38	35	43	36	33	186	29	60	27	21	136
96	21.2	27.6	28.8	27.2	16.7	121.5	27	42.7	23.9	19	112.6	28.6	40.3	40.7	38	20.5	168.1	41.2	64.6	38.7	29.1	173.6
114	30.4	30.7	26.3	30.3	4.7	122.4	12.7	38.4	12.8	19.7	83.6	42	45.7	36	42.5	7.9	174.1	22.1	65.3	21.8	25.3	134.5
126	22.8	22	19.2	23.9	27.3	115.2	7.4	26.3	6.4	14.9	55	36.4	34.7	28.2	32.9	40.7	172.9	13.3	48.8	16.9	19.3	98.3
	25	27	25	27	16	120	16	36	14	18	84	36	40	35	38	23	172	26	60	26	25	135
102	27.7	23.7	21.1	24.8	21.4	118.7	13.2	28.3	15.9	17.2	74.6	43.1	36.9	30.2	40.1	31.7	182	25.6	47.5	28	30.6	131.7
108	21.9	27.4	28.1	28.8	23	129.2	18.3	26.7	13.6	14.9	73.5	32.6	42.4	40.4	44.4	34.6	194.4	27.4	46.8	20.5	22.2	116.9
120	55	40	35	23	21	174	39	24	7	23	93	70	68	64	60	41	303	65	40	19	40	164
	35	30	28	26	22	141	24	26	12	18	80	49	49	45	48	36	226	39	45	23	31	138
104	23.1	20.3	23.6	29.2	24.3	120.5	21.2	30.7	10.3	13.8	76	33.7	29.8	33.6	41.4	35.2	173.7	29.6	49.2	15.9	21.6	116.3
106	25.5	21.8	23.4	19.9	19.5	110.1	12.2	34.8	5.7	17.3	70	40.8	34.6	39.4	31.1	29.9	175.8	21.9	62	14.5	28.7	127.1
122						0					0						0					0
130	36.1	27.2	18.9	22.2	24.2	128.6	13	34.9	8.1	13.6	69.6	51.4	40	27.4	32.5	34.4	185.7	19.5	56.6	16.8	23.6	116.5
	28	23	22	24	23	120	15	33	8	15	72	42	35	33	35	33	178	24	56	16	25	120
132	26.3	23.4	27.6	22	21.4	120.7	14.9	22.7	19.9	22.4	79.9	40.7	35.9	42.9	32.1	33.5	185.1	22.2	40.9	34.6	40.7	138.4
144	33	22.7	25.1	17	18.5	116.3	13.8	31.5	14.3	35.8	95.4	49.2	35.8	42.1	31.9	27.2	186.2	24.9	55.5	21.4	52.1	153.9
	30	23	26	20	20	119	14	27	17	29	88	45	36	43	32	30	186	24	48	28	46	146
134	19.4	20.8	18.6	18.6	27.4	104.8	17.1	28.4	18.3	17.5	81.3	27.2	32.1	26.2	27.4	40.4	153.3	22.7	59.3	31.4	28.6	142
142	21.6	24	27.6	16.7	20.6	110.5	8.6	34.9	13.2	20.4	77.1	29.6	32.7	30.6	31.7	28.4	153	18.7	63.5	22.5	30.1	134.8
	21	22	23	18	24	108	13	32	16	19	79	28	32	28	30	34	153	21	61	27	29	138
136	18.9	21.1	24.5	26.9	16.7	108.1	26.3	42.2	17.8	17	103.3	28.1	39.9	43.5	47.6	26.8	185.9	40	61.5	23	29.1	153.6
140	18.2	24.9	20.9	18.5	22.9	105.4	24.6	38.1	12	25.1	99.8	24.3	37.7	31.9	24.6	36.1	154.6	41.4	66.6	20.9	36.9	165.8
148	17.9	25	23.6	21.1	25.1	112.7	8.6	33	8.4	11.9	61.9	26.1	45.1	46.3	38.6	51.1	207.2	16.9	34.9	20.8	17.9	90.5
152	25.4	20.3	18.6	22	18	104.3	12.1	38	11.1	15.7	76.9	44.4	36.9	31.5	39.4	29.9	182.1	23.9	72.9	21.3	30.2	148.3
	20	23	22	22	21	108	18	38	12	17	85	31	40	38	38	36	162	31	59	22	29	140
138	21.6	29.2	26.5	21.7	24.4	123.4	16.2	30.7	11.6	18.7	77.2	30.7	43	39.7	31.4	35.5	180.3	31.3	62.1	21.4	36.9	151.7
150	23.3	21.1	24.4	21	27.2	117	18.2	23.8	21	17.4	80.4	33.7	36.5	43.5	34.1	34.2	182	24.3	41	36.1	24	125.4
	22	25	25	21	26	120	17	27	16	18	79	32	40	42	33	35	181	28	52	29	30	139
146	22.4	19.4	27.2	24.8	27.1	120.9	16.4	23.6	13.4	17.2	70.6	34.4	24.2	41.7	36.3	39.8	175.4	21.4	38.6	17.8	24.3	102.1



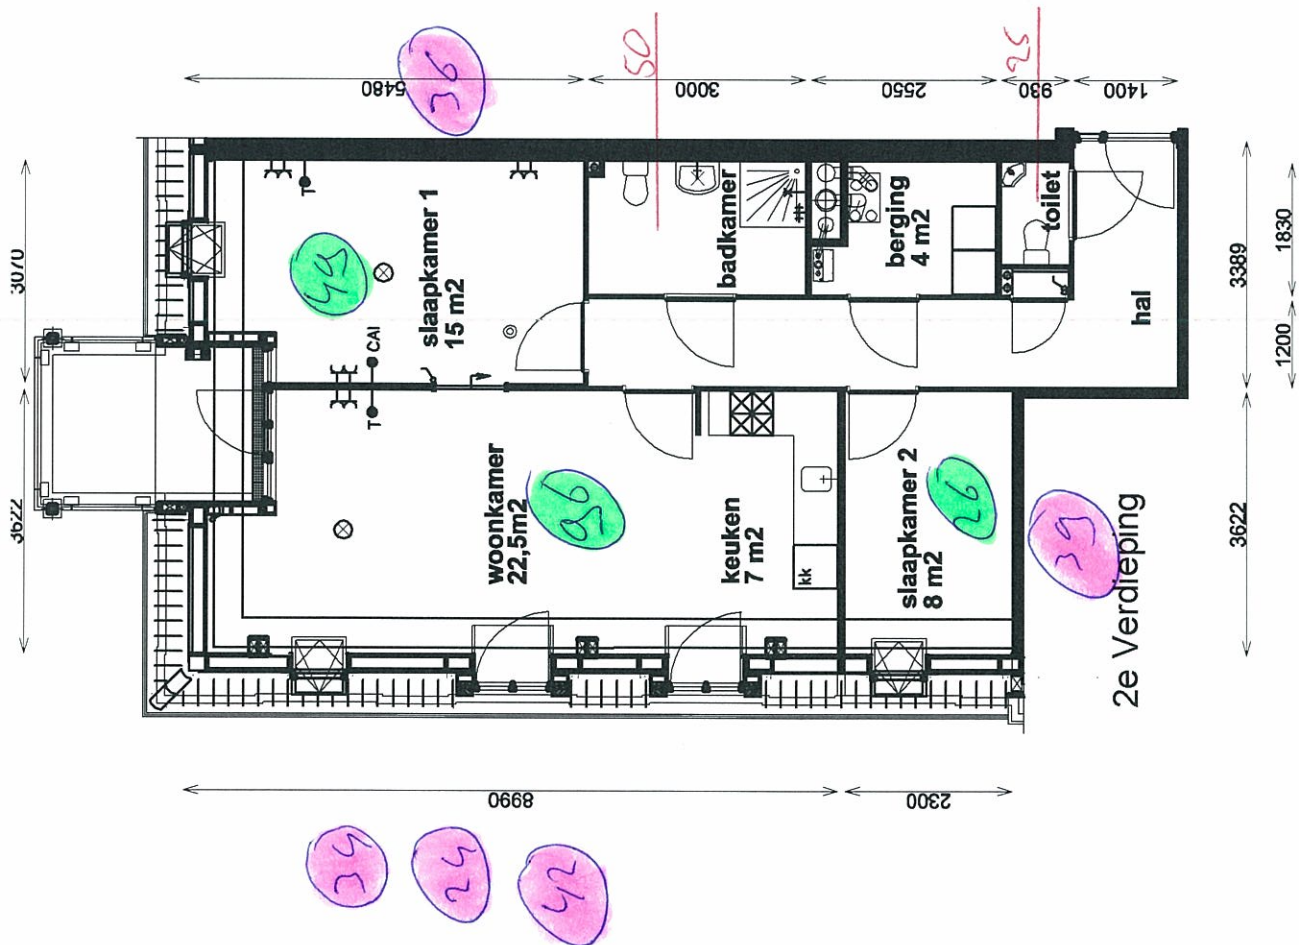

WONINGSTICHTING
HET GROOTSLAG

De Wilskracht 146 complex: 567
datum: 27 dec. 2007
file.no.: 1693 dr (hsnr.)
schaal: 1:100

Alle maten zijn in millimeters, werkelijke maten kunnen afwijken



WONINGSTICHTING
HET GROOTSLAG



De Wilskracht 114 + 196 + 96

complex: 567

datum: 27 dec. 2007

file.no.: 1693 dr (hsnr.)

schaal: 1:100

Alle maten zijn in millimeters, werkelijke maten kunnen afwijken



Begane grond

WONINGSTICHTING
HET GROOTSLAG



De Wijskracht 100 + 110 + 92 +


complex: 567

datum: 27 dec. 2007

file.no.: 1693 dr (hsnr.)

schaal: 1:100

118

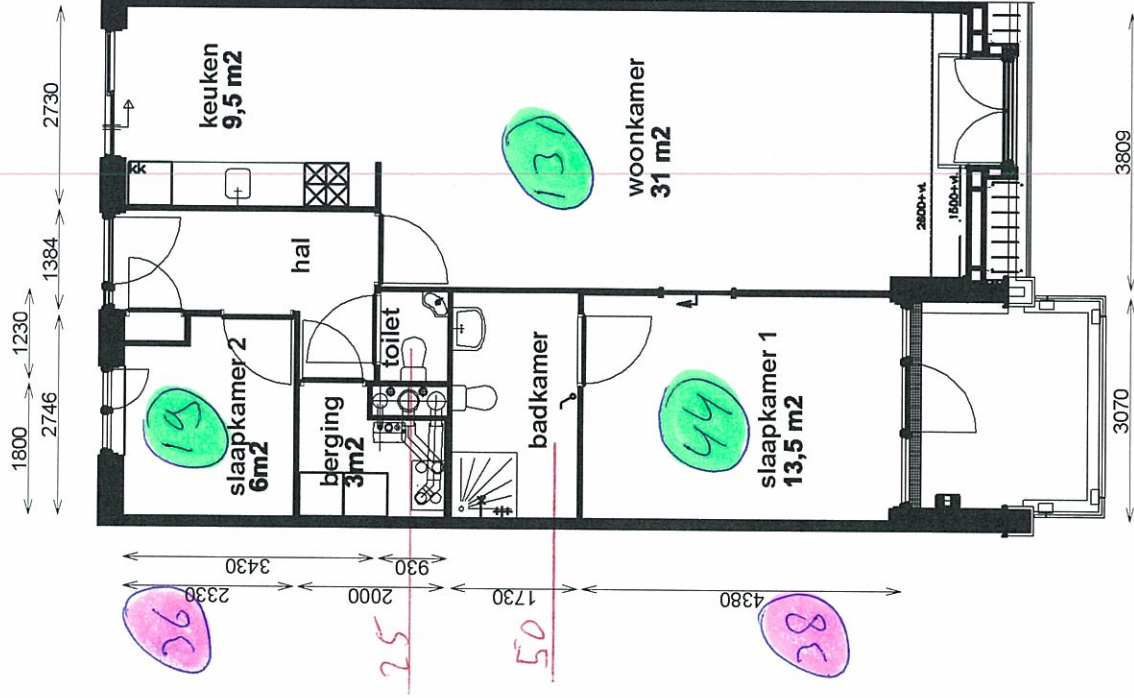

2e Verdieping

WONINGSTICHTING
HET GROOTSLAG



complex: 567
datum: 27 dec. 2007
file.no.: 1693 dr (hsmc)

De Wilskracht 140+148+136 +

schaal: 1:100


152



2e Verdieping



De Wilskracht 144+132
complex: 567
datum: 27 dec. 2007
file.no.: 1693 dr (hsnr.)
schaal: 1:100

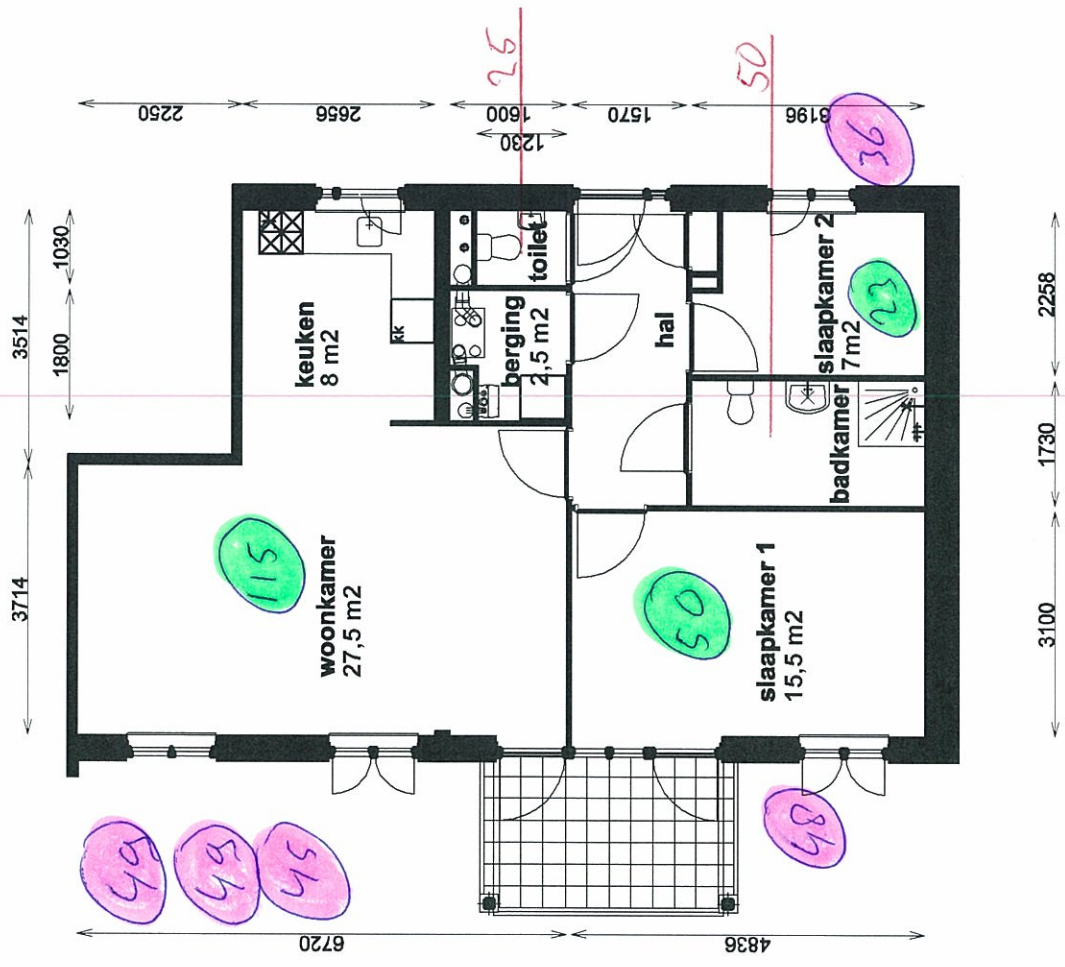

Begane grond



De Wilskracht 102 complex: 567
datum: 27 dec. 2007
file.no. : 1693 dr (hsmr.)
schaal: 1:100

Alle maten zijn in millimeters, werkelijke maten kunnen afwijken



2e Verdieping

WONINGSTICHTING
HET GROOTSLAG



complex: 567
datum: 27 dec. 2007
file.no. : 1693 dr (hsnr.)


De Wijskracht 142+ 134
schaal: 1:100



WONINGSTICHTING
HET GROOTSLAG

complex: 567
datum: 27 dec. 2007
file.no.: 1693 dr (hsnr.)
De Wijskracht 98 + 112 + 94 +
116 + 124 + 128

Alle maten zijn in millimeters, werkelijke maten kunnen afwijken

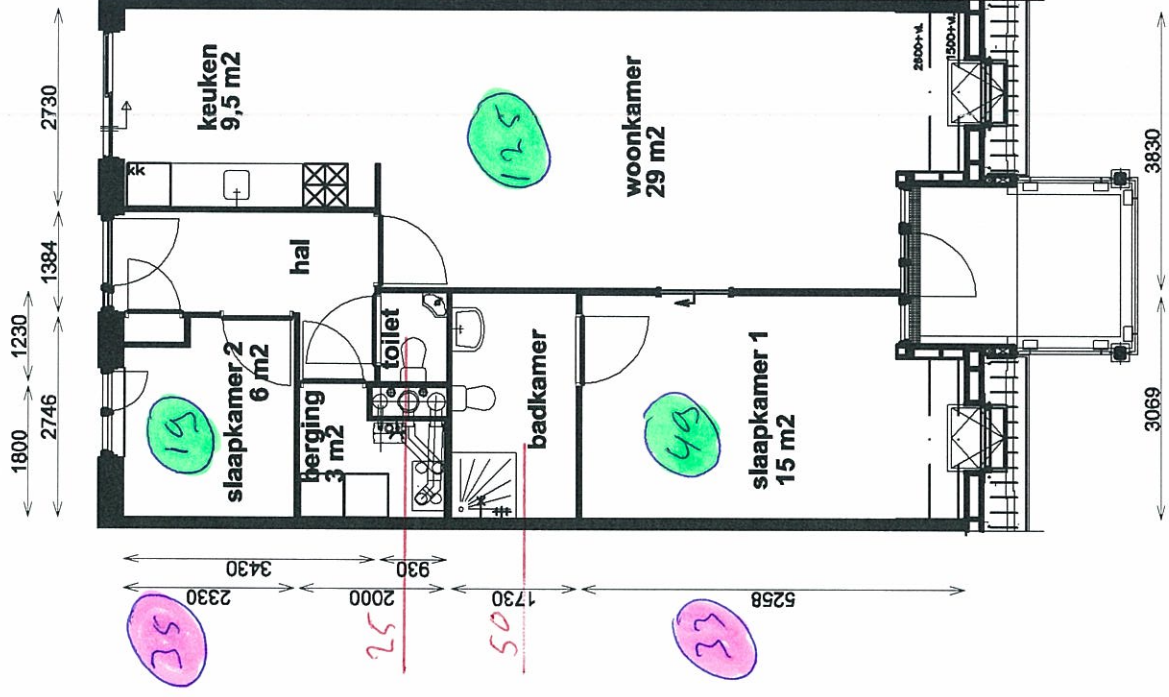

2e Verdieping



De Wijskracht 1304 150
complex: 567
datum: 27 dec. 2007
file.no. : 1693 dr (hsnr.)
schaal: 1:100

Alle maten zijn in millimeters, werkelijke maten kunnen afwijken